

В МВт

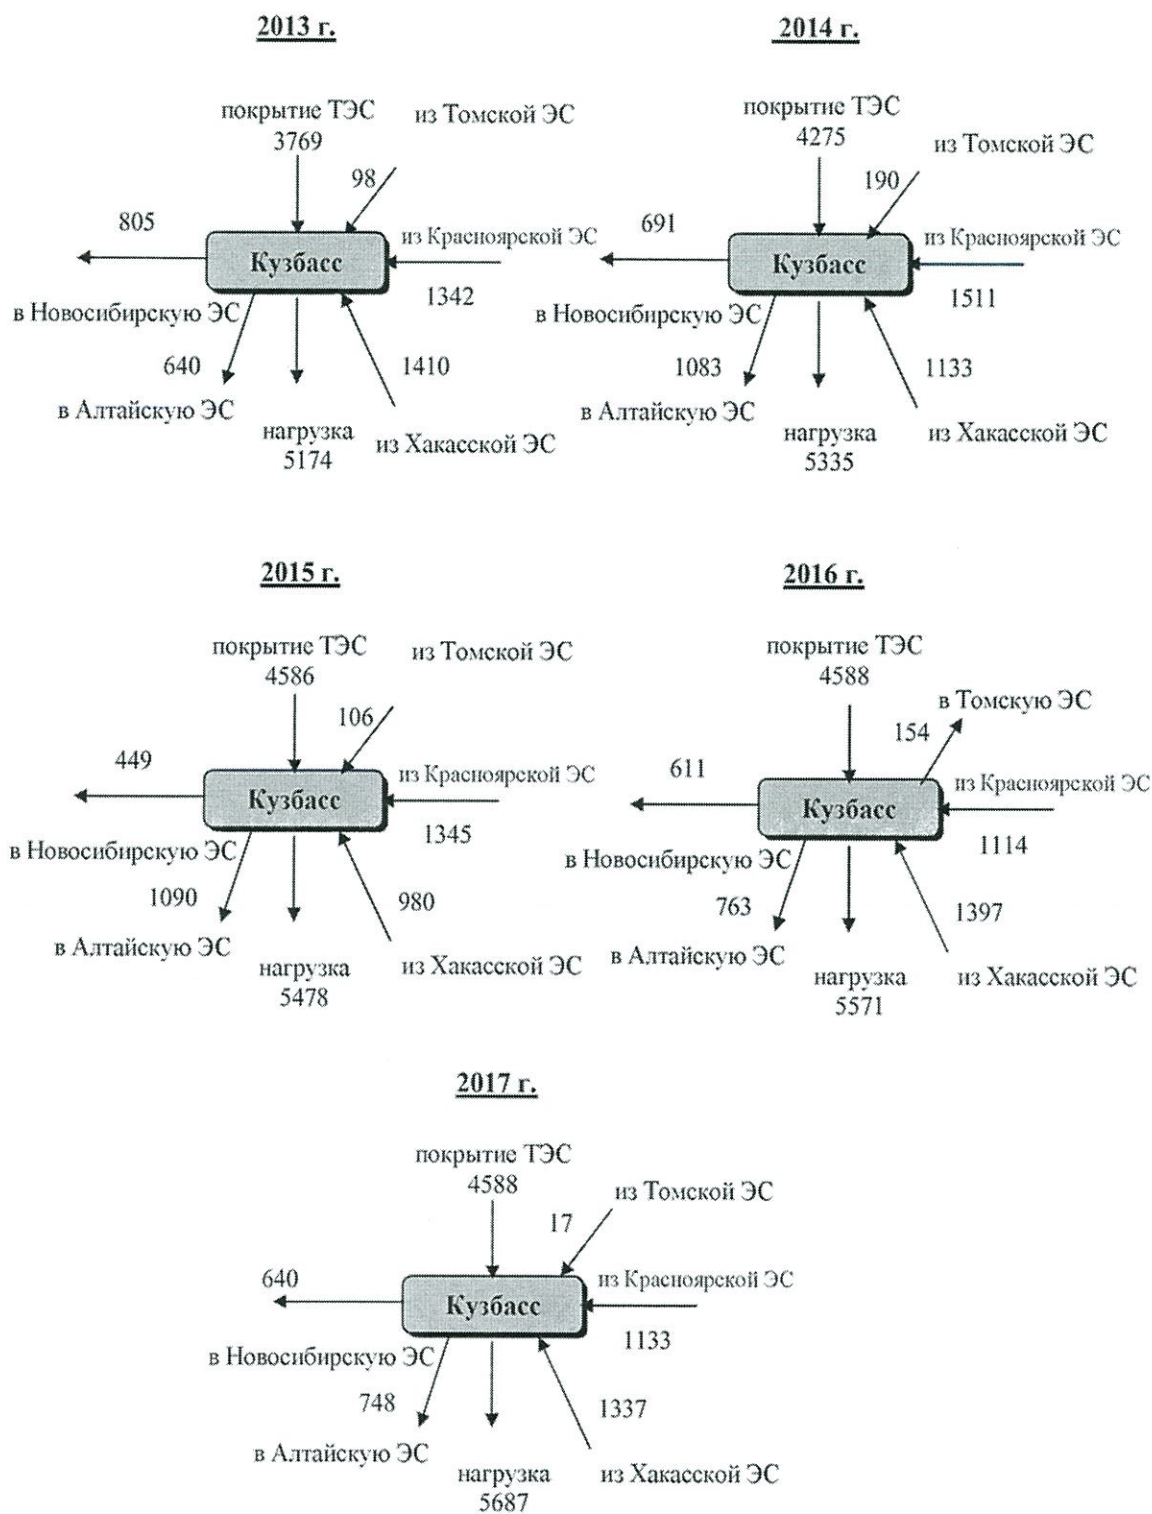


Рис. 4.4.2. Балансовая ситуация при прохождении собственного максимума нагрузки Кузбасской ЭС.

Инв. № подл.	0113-0573
Подп. и дата	08.10.14
Взам. инв. №	0113-0204

Изм.	Колуч	Лист	Медок	Подп.	Дата

441R10100E-04UXN-0004-HB

Лист

15